STEEL SCHEDULE				
Mark	Req'd	Size	Bending Detail	Placement
1	2	5	20" 5'-4" 20"	Floor Slab
2	2	5	20" 10'-10" 20"	Floor Slab
3	11	15	5'-4"	Floor Slab
4	6	5	10'-10"	Floor Slab
5	4	4	10" 12"	Tie Bar - Floor Slab To Vertical Walls
6	28	4	18" 12"	Tie Bar - Floor Slab To Vertical Walls
7	28	4	4'-4"	Vertical In Walls
8	4	4	20"	Vertical In Walls (Above Openings)
9	10	4	16" 24" 4" 5'-10" 4" 24" 16" (4" 4")	Horizontal In Walls
10	8	4	15" 4" 1'-10" 4" 15" (4" 4")	Horizontal In Walls

STEEL SCHEDULE FOR CONCRETE VAULT

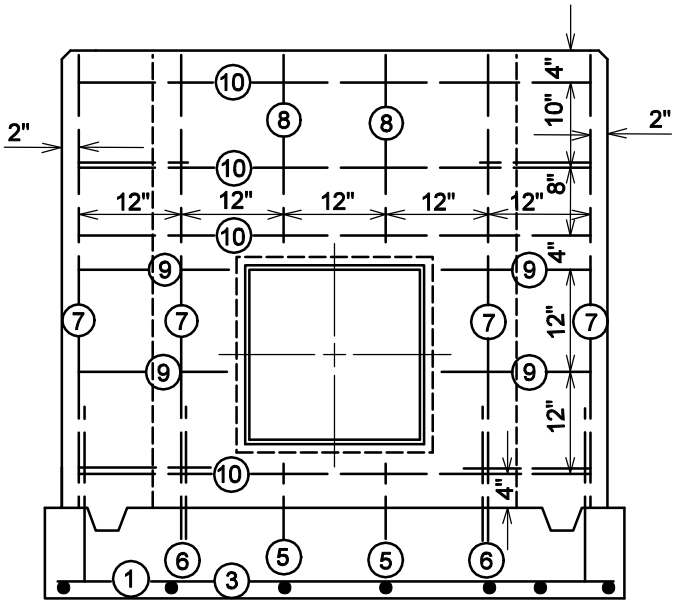

END VIEW

STEEL DETAIL FOR CONCRETE VAULT

PROPERTY OF SAN ANTONIO WATER SYSTEM SAN ANTONIO, TEXAS	CONCRETE VAULT FOR 12" SERVICE WITH 10" TURBINE METER	APPROVED AUGUST 1998	REVISED
		DD–808–05	SHEET 3 OF 3